
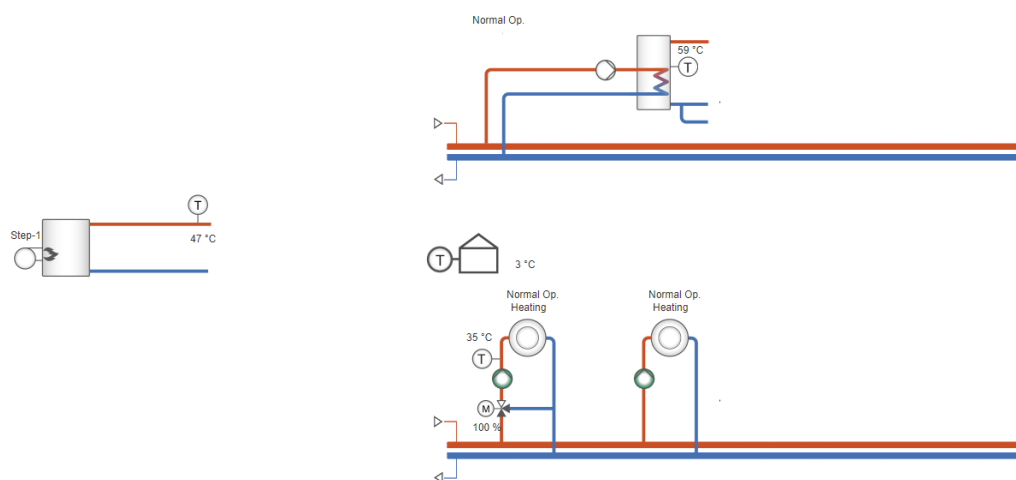


Exemple 107

Description de la fonction : Chaudière (2 étages/demande chaleur), eau chaude sanitaire 1 (ballon de stockage + pompe de charge), circuit V3V chauffage 1 (3 points), circuit chauffage 2 (direct)

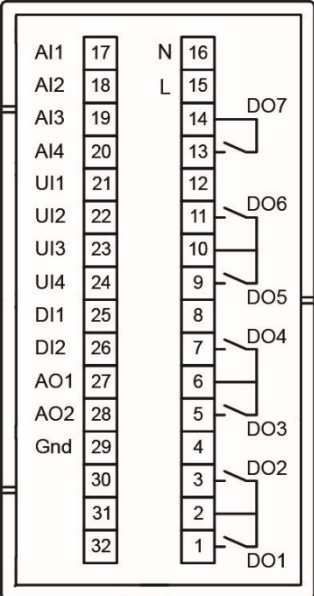

Température extérieure	AI1
BC1 temp. de départ	AI2
	AI3
ECS1, temp. ballon milieu	AI4
	UI1
Temp départ chaudière	UI2
	UI3
	UI4
	DI1
	DI2
Demande de chauffage	AO1
	AO2
	Agnd
	AO3
	M-B
	M-A

AI1	17		N	16
AI2	18		L	15
AI3	19			14
AI4	20			13
UI1	21			12
UI2	22			11
UI3	23			10
UI4	24			9
DI1	25			8
DI2	26			7
AO1	27			6
AO2	28			5
Gnd	29			4
	30			3
	31			2
	32			1

N	
Ph	
C7	
DO7	ECS1 pompe ballon A
DO6	Chaudière 1 étage 2
C5-6	
DO5	Chaudière 1 étage 1
DO4	BC1 fermeture vanne
C3-4	
DO3	BC1 fermeture vanne
DO2	BC2 pompe A
C1-2	
DO1	BC1 pompe A

Bornier de raccordement

Disponible pour : HCV191DW-2, HCV192DW-2, HCV203DWM-2

Application Tool - fichier : 107_HCVxxxxx_HB2S_HWTP_HS3p_HSpu