
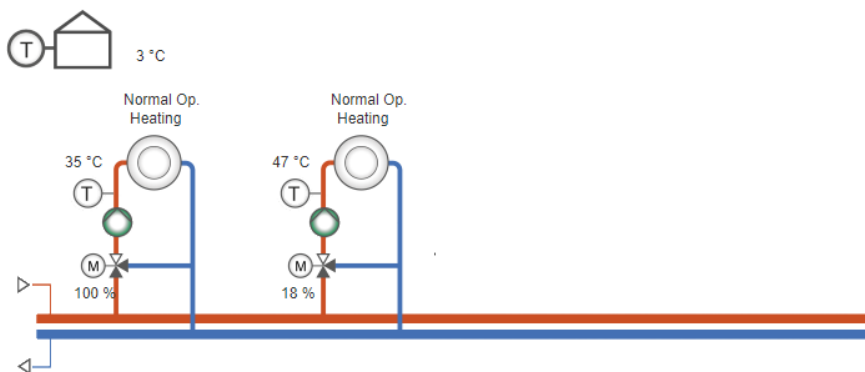


Exempel 102

Funktionsbeskrivning: Blandad värmekrets 1 (3-läges), Blandad värmekrets 2 (3-läges)

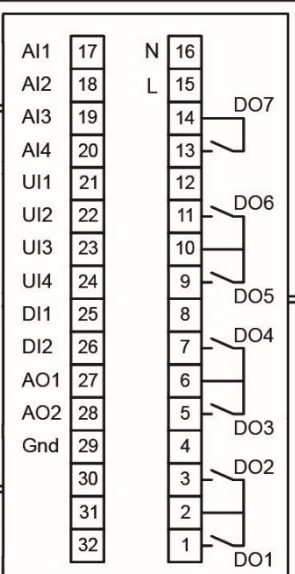

| | | | | | |
|----------------------|------|--|---|------|-------------------|
| Utetemperatur | AI1 |  | N | | |
| VS1 framledningstemp | AI2 | | L | | |
| VS2 framledningstemp | AI3 | | | C7 | |
| | AI4 | | | DO7 | |
| | UI1 | | | | |
| | UI2 | | | DO6 | VS2 Ventil stäng |
| | UI3 | | | C5-6 | |
| | UI4 | | | DO5 | VS2 Ventil öka |
| | DI1 | | | | |
| | DI2 | | | DO4 | VS1 Ventil minska |
| | AO1 | | | C3-4 | |
| | AO2 | | | DO3 | VS1 Ventil öka |
| | Agnd | | | | |
| | AO3 | | | DO2 | VS2 Pump A |
| | M-B | | | C1-2 | |
| | M-A | | | DO1 | VS1 Pump A |

Plintanslutningar

Tillgänglig för: HCV191DW-2, HCV192DW-2, HCV203DWM-2

Application tool-fil: 102_HCVxxxxx_HS3p_HS3p