



ANS-I

2 tryckuttag och 2 m plastslang

Uttag för mätning av tryck i en ventilationskanal.

- ✓ Plast
- ✓ 60° vinkel vid spetsen


Funktion

För bästa möjliga mätresultat ska mätplatser med turbulenta luftströmmar undvikas. Helst ska mätning ske vid ett avstånd av minst 2 kanaldiametrar före krökar och förgreningar och på 6 kanaldiametrar efter krökar och förgreningar.

Montering

Tryckuttaget ska monteras så att pilen på uttaget överensstämmer med luftens flödesriktning i kanalen.

Dimensioner

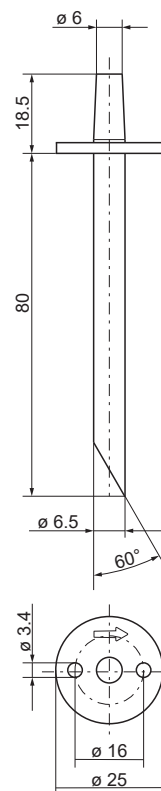

Mått i mm